



Muro in cemento armato rivestito in pietrame

PROSPETTO

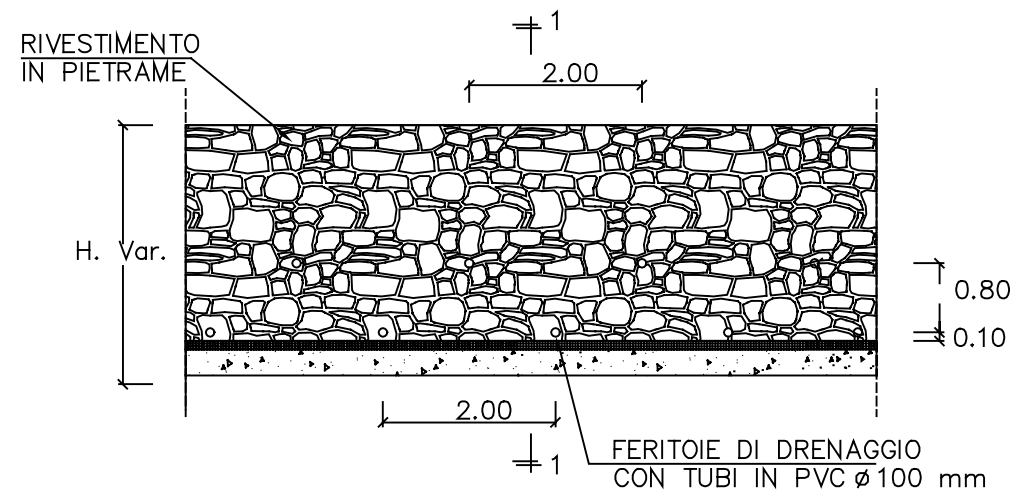

SEZIONE 1-1

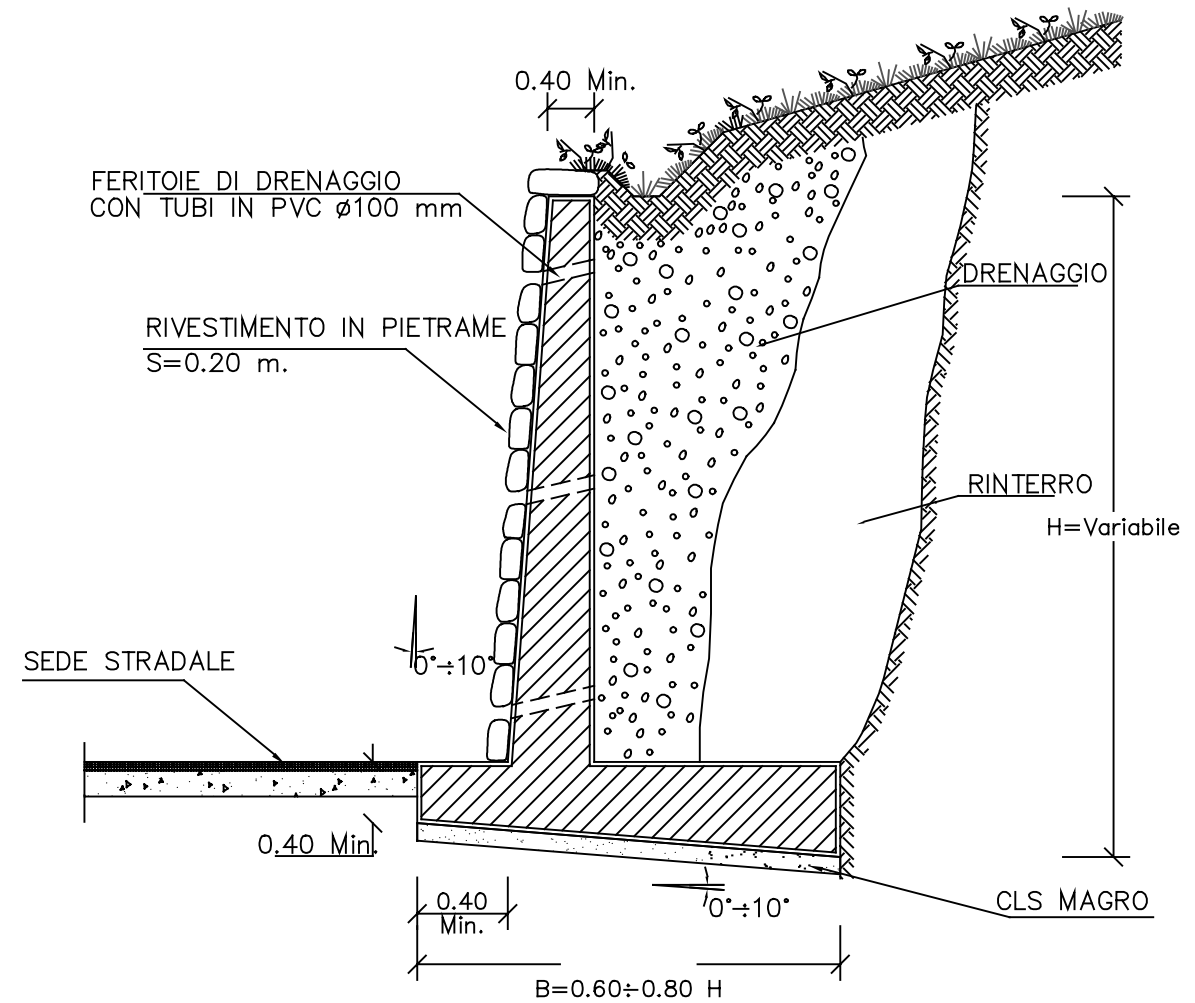

MATERIALI

CALCESTRUZZO  $\sigma_k R'$  > 25 N/mm<sup>2</sup> (250 Kg/cm<sup>2</sup>)  
 ACCIAIO: FeB44K Controllato  
 CALCESTRUZZO  
 MAGRO  $\sigma_k R'$  > 10 N/mm<sup>2</sup> (100 Kg/cm<sup>2</sup>)  
 Copriferro: min. cm 3